

江南の水道

No.9
平成28年2月

発行：江南市水道部水道課 〒483-8018 江南市般若町中山146番地 TEL (0587)53-3511 FAX (0587)53-3514
ホームページアドレス http://www.city.konan.lg.jp/suido/sd_top.html


災害に備えて、水を備蓄しましょう！

平成7年の阪神・淡路大震災では、約130万戸が断水！
平成23年の東日本大震災では、約257万戸が断水！



Dr.すいどー

災害時に備えて7日分の飲料水を確保しましょう！



1人1日3リットル → 7日で、21リットル
4人家族なら、84リットル必要です。

生活用水の確保も必要です！(右図参照)

ご家庭でも、お風呂の残り湯を貯めておいたり、
雨水タンクを設置することにより、災害時に備える
ことが大切です。

飲料・洗面・手洗い
80L

洗濯
120L

風呂
310L

トイレ
140L

1日の水道使用量目安(4人家族)
合計650L

江南市水道事業において

- 平成27年10月20日、大規模な地震による市内の断水を想定し、愛知県尾張水道事務所の協力のもと、職場体験の中学生と一緒に応急給水訓練を実施しました。県水送水管から水道事業の給水車に水を補給、避難所に輸送し応急給水を行いました。




- 水道事業の施設は、下般若・後飛保の両配水池を平成24・25年度に耐震補強しました。今後は、基幹管路(口径200ミリメートル以上の配水管及び水源から配水池までの導水管)の更新(耐震化)を計画しています。

江南市水道事業 平成26年度 決算報告

水道事業は、みなさまからお支払いただく水道料金を主な財源として経営しています。今後とも経費削減などの効率的な運営を目指し、安心・安全な水をみなさまにお届けできるよう努力してまいります。

収益的収支 水をお届けするための経費と財源

(単位：百万円)

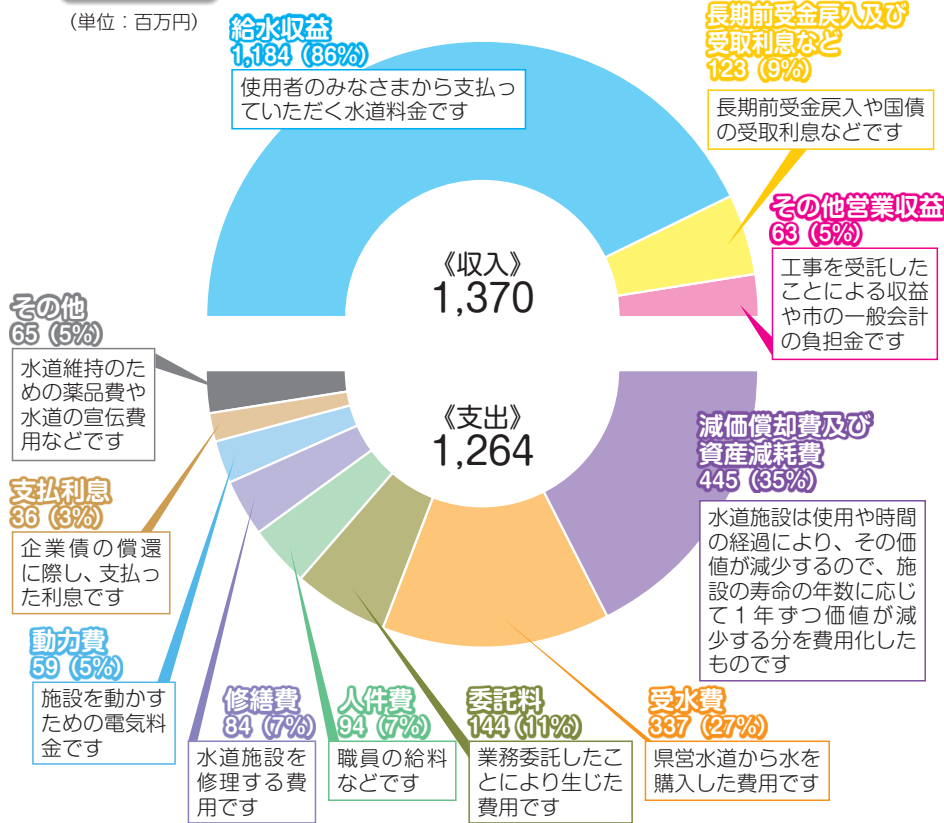

経営の状況

平成26年度は簡易水道を統合したこともあり、給水人口は前年度よりも3,067人増の94,544人となり、みなさまに1日平均28,962㎡の水をお届けしました。


財政状況は、当期純利益105,603,012円となり前年度より35,706,324円増加となりましたが、地方公営企業会計基準等の改正によるものであり、実質のところは12,920,527円の損失となっています。

また、資本的収支につきましては、負担金及び分担金を財源とし、不足する額を内部留保資金等で補い、設備整備を進めてまいりました。

配水管工事として、14,243mを施工したほか、下般若・後飛保配水場の監視制御設備の更新及び基幹管路更新基本計画の策定を実施しました。

資本的収支 水道施設を整備・拡充するための経費と財源

(単位：百万円)

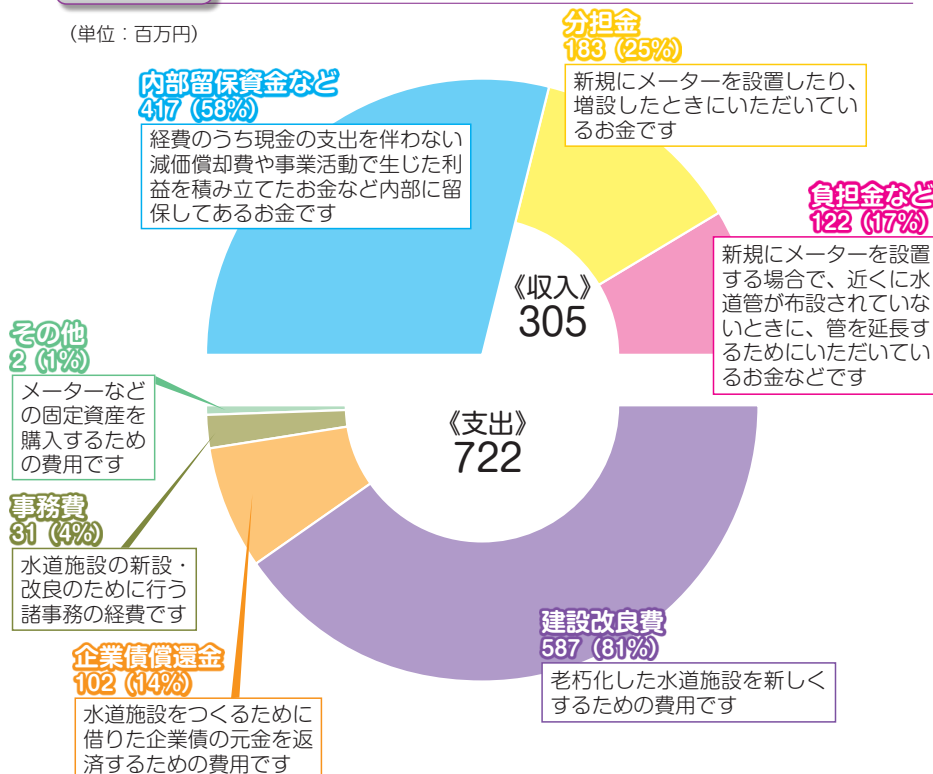

用語解説

収益的収支と資本的収支

地方公営企業である水道事業の予算は、関係法令に基づき収益的収支と資本的収支に区分し、予算の内容を明確にしています。

収益的収支は、当該年度の経常的な営業活動に伴う損益に関する収入・支出であり、事業活動の計画としての損益予算です。


資本的収支は、主として将来の経営活動に備えて行う施設整備計画、企業債償還計画のための資金予算であり、収益的収支に属さない収入・支出のうち現金の収支を伴うものが計上されます。

資本的収支の不足する財源については、営業活動で確保された現金支出を伴わない減価償却費などの、内部に留保された資金で補てんすることとなっています。


「お客さまアンケート」調査結果について

江南市水道事業では、平成27年11月15日に開催されました江南市消費生活展にてアンケートを実施いたしましたので、調査結果をご報告いたします。いただきましたご意見は今後の業務に活用させていただきます。なお、ホームページでは、より詳細な内容をご覧くださいことができます。
(http://www.city.konan.lg.jp/suido/sd_enquete.html)


(1) 水道水の味について

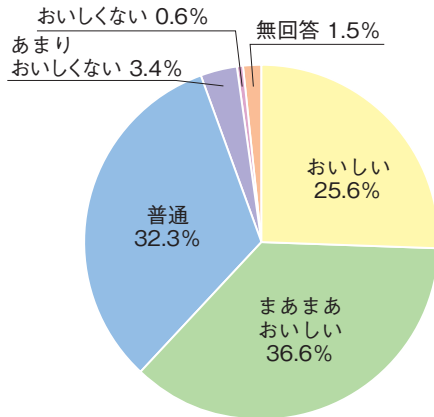


(2) 水道の水質について

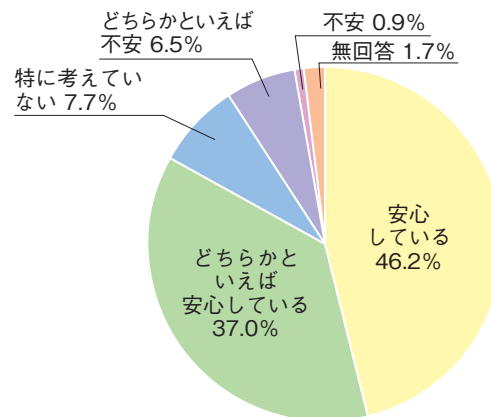

(3) 飲む水について (複数回答) 回答者数 465人

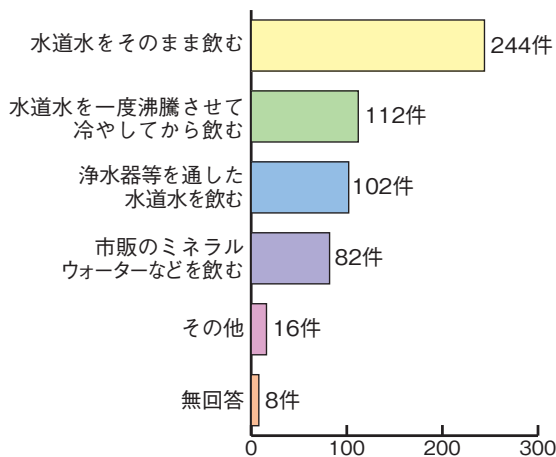

(4) 日頃の節水について

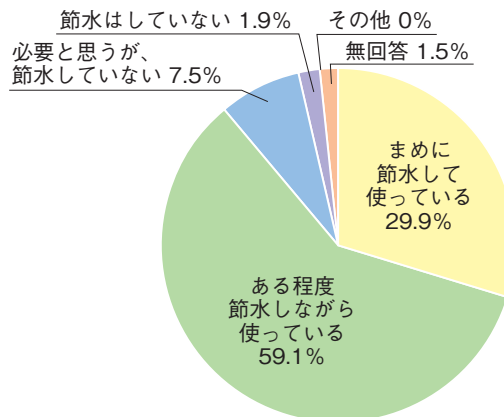

※小数点以下四捨五入のため、0%になる場合があります。

水道なぜなぜ Q&A

(平成27年度消費生活展アンケート自由記入欄より)

Q 水道水をそのまま飲むことに不安があるのですが？

A 江南市水道事業の水道水の水源は、市内で汲み上げた地下水が約60%、岐阜県下呂市にある岩屋ダムを水源とした木曾川の表流水を使用する愛知県営水道が約40%となっています。
ちなみに水道水と市販のミネラルウォーターを比較すると、

水道水(水道法にて規制)・・・水質について 51項目 の基準項目
ミネラルウォーター類(食品衛生法にて規制)・・・水質について 14~39項目 の基準項目

共に厳しい検査を経てみなさまに届けられますが、水道水の方がより厳しい検査を受けています。安心してお飲みください。



水道料金の期限内納付をお願いします。

水道料金の支払いが遅れたり、再三の請求に対しても納付がされないという場合があります。納期限までにお支払いいただけないことにより、徴収などのための費用が余分に発生します。

今後の江南市水道事業の健全な運営のために、必ず納期限内に料金をお支払いいただくようお願いします。

料金のお支払いには便利な口座振替をお願いします。振替日は検針月の翌月末日(休業日の場合、翌営業日)となっています。また、振替日の残高にご注意くださいますよう、よろしくをお願いします。



検針月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
振替日	5月 末日	6月 末日	7月 末日	8月 末日	9月 末日	10月 末日	11月 末日	12月 末日	1月 末日	2月 末日	3月 末日	4月 末日

凍結にご注意ください

冬の冷え込みが厳しいとき(目安として外気温がマイナス3℃以下)は、水道管や水道メーター内の水が凍ったり、水道管が破損することがあります。

対策をほどこし、水道管や蛇口を寒さから守りましょう。水道管が凍結すると、水が出なくなるだけでなく、破損事故の修理に高い費用がかかってしまいます。



○凍結を防ぐには

露出している水道管や蛇口に布や毛布を巻き、その上にビニールテープを巻きつけ防寒します。ただし、布が濡れますと、効果がなくなりますのでご注意ください。

また、蛇口を少し開けて、水をチョロチョロと出しておくと凍結しにくくなります。(出した水はバケツなどに溜めて、洗濯などにご利用ください。)

○凍結してしまったら

あわてて蛇口や水道管に熱湯をかけると、破損してしまうことがあります。気温の上昇を待つか、タオルなどをかぶせた上からぬるま湯を少しずつかけて解凍してください。

○水道管が破損してしまったら

まず、止水栓を閉めるか、破損しているところに布やテープを巻きつけるなどの応急処置をしてから市指定給水装置工事事業者にご連絡ください。市指定給水装置工事事業者はホームページでご覧になれます。(http://www.city.konan.lg.jp/suido/sd_kojiten.html)