

江南の水道

No.23
令和5年2月

発行：江南市 水道部水道課 〒483-8018 江南市般若町中山146番地 TEL (0587)53-3511 FAX (0587)53-3514
ホームページアドレス <https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/suido/1003554/index.html> ID1003577

ID1007259

「水道料金の基本料金 全額免除」 2カ月間延長します

電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴う家計等への負担軽減を図るため、水道料金の基本料金の全額免除を、さらに2カ月間延長します。(下水道使用料の免除はありません。)

●対象者

江南市水道事業より水道の供給を受ける全ての給水契約者(官公署を除く)



●対象期間(6カ月間)

偶数月検針の地区

令和4年 8月検針(9月請求分)
令和4年 10月検針(11月請求分)
令和4年 12月検針(1月請求分)

奇数月検針の地区

令和4年 9月検針(10月請求分)
令和4年 11月検針(12月請求分)
令和5年 1月検針(2月請求分)

基本料金(税込)

用途	メーター口径	1カ月あたり	負担軽減額 (6カ月間)
一般用 営業用 湯屋用	13ミリ	605円	3,630円
	20ミリ	770円	4,620円
	25ミリ	1,100円	6,600円
	40ミリ	2,200円	13,200円
	50ミリ	3,300円	19,800円
	75ミリ	5,500円	33,000円
	100ミリ	11,000円	66,000円
	150ミリ	33,000円	198,000円

●ご注意

検針時に配付する「水道使用水量等のお知らせ」(検針票)は、**減額前の金額**です。

実際の請求にて減額しますので、次のもので確認できます。

- ・口座振替の方…通帳、次回検針時に配付する「口座振替済のお知らせ」
- ・現金納付の方…納入通知書(使用水量がゼロの場合は発行されません)

ID1012474

下水道使用料の改定について

令和5年4月1日から下水道使用料の改定を行います。
広報こうなん2月号又は市ホームページで詳細を確認できます。



江南市のホームページにスマホやパソコンでアクセスして、記事中のID番号を入力すると、簡単に検索できます。



江南市水道事業 令和3年度 決算報告

水道事業は、みなさまからお支払いただく水道料金を主な財源として経営しています。
今後も経費削減など効率的な運営を行い、安心・安全な水をみなさまにお届けできるよう努力してまいります。

収益的収支 水をお届けするための経費と財源

税抜(単位:百万円)

給水収益 1,353 (88%)

お客さまからいただいた水道料金です

営業外収益 136 (9%)

長期前受金戻入や一般会計からの補助金などです

その他
営業収益など
48 (3%)

他会計からの負担金や、他から委託を受けて実施した工事の負担金などです

《収入》
1,537

《純利益》
298

減価償却費
及び資産減耗費
502 (40%)

耐用年数に応じて、1年ずつ減少する価値を費用化した「減価償却費」と、施設の除却に伴い、残存価格の減少を費用化した「資産減耗費」です

《支出》
1,239

受水費 337 (27%)

県営水道から水を購入した費用です

委託料 159 (13%)

業務委託の費用です

人件費 78 (6%)

職員の給料などです

修繕費 59 (5%)

施設などの修理費用です

動力費 50 (4%)

施設の電気料金などです

その他 32 (3%)

賃貸料や通信運搬費、受託工事費、薬品費などです

支払利息 22 (2%)

借入れている企業債の利息です

資本的収支 水道施設を整備・拡充するための経費と財源

税込(単位:百万円)

《資本的収支不足額》525

収益的収支のうち、現金の支出を伴わない減価償却費等や、事業活動で生じた利益を積み立てたお金など、内部に留保してある資金で補てんしました

企業債 150 (44%)

施設を整備するための借入金です

分担金 79 (24%)

給水装置を新設、増径する際にいただいた負担金です

補助金 63 (19%)

配水管の耐震化工事に対する県の補助金などです

その他 3 (1%)

水道メーターの購入費用などです

《収入》
336

負担金 44 (13%)

他から委託を受けて実施した工事の負担金や、新たに給水装置を新設する際、近くに水道管がない場合に実施した配水管延長工事の負担金などです

建設改良事務費 69 (8%)

施設を整備するための事務費用です

《支出》
861

企業債償還金 119 (14%)

借入金元金の返済費用です

建設改良工事費 670 (77%)

施設の老朽化・耐震化対策として実施した工事費用です

経営の状況

令和3年度は、みなさまに1日平均28,417 m³の水をお届けしました。

収益的収支につきましては、料金体系の大幅な変更を含む料金改定を実施したことや、令和2年度に行った新型コロナウイルス感染症の影響に伴う基本料金の減額を、令和3年度は実施しなかったことにより、給水収益が増加し、当期純利益が297,755,146円となり、前年度より80,399,261円増加しました。

また、資本的収支につきましては、企業債及び分担金・補助金・負担金を財源とし、不足する額525,366,067円を内部留保資金等で補い、施設整備を進めてまいりました。

主な事業としましては、第1次基幹管路更新計画(平成26年度から令和13年度まで)に基づき、水道事業創設当初に布設した基幹管路(口径200ミリメートル以上の配水管及び水源から配水場までの導水管)を更新し、耐震化を進めています。

基幹管路工事を含めた配水管工事では総延長9,288メートルを布設又は布設替したほか、下般若第1号井・後飛保第2号井の水中ポンプ入替工事を実施しました。

用語解説

収益的収支と資本的収支

地方公営企業である水道事業の予算は、関係法令に基づき収益的収支と資本的収支に区分し、予算の内容を明確にしています。

収益的収支とは…

当該年度の経常的な営業活動に伴う損益に関する収入・支出であり、事業活動の計画としての損益予算です。

資本的収支とは…

主として将来の経営活動に備えて行う施設整備計画、企業債償還計画のための資金予算であり、収益的収支に属さない収入・支出が計上されます。

資本的収支の不足する財源については、営業活動で確保された現金支出を伴わない減価償却費などの、内部に留保された資金で補てんすることとなっています。

「お客さまアンケート」調査の結果


11月12日、13日にすいとぴあ江南にて開催されました「2022こうなん産業フェスタ」に出展し、「お客さまアンケート」を行いました。

アンケートにご協力いただいた方には、「あいちの水（愛知県企業庁が製造した非売品）」と「災害用給水袋」などを配りました。


390名の回答のうち、江南市水道事業が給水する区域にお住まいの方250名の回答結果を報告します。いただいたご意見は、今後の水道事業の運営に活用させていただきます。

また、市ホームページでは、より詳細な内容を掲載しています。


(1) 水道の水質について

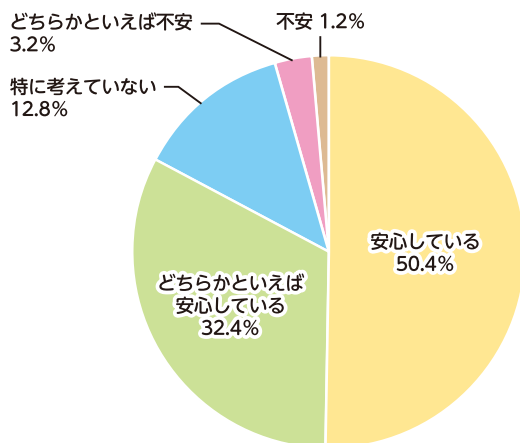


(2) 水の飲み方について(複数回答)

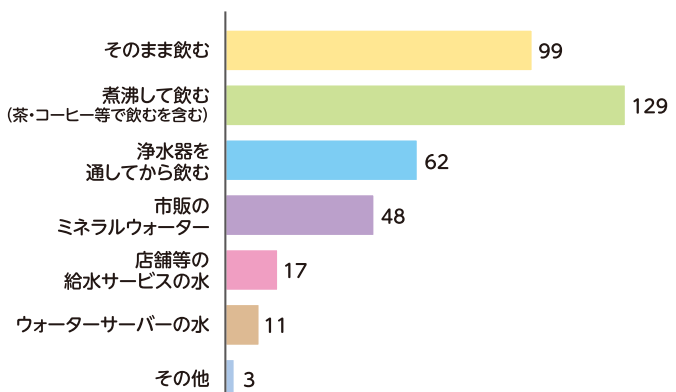

(3) 水道料金は高いと思いますか。安いと思いますか。

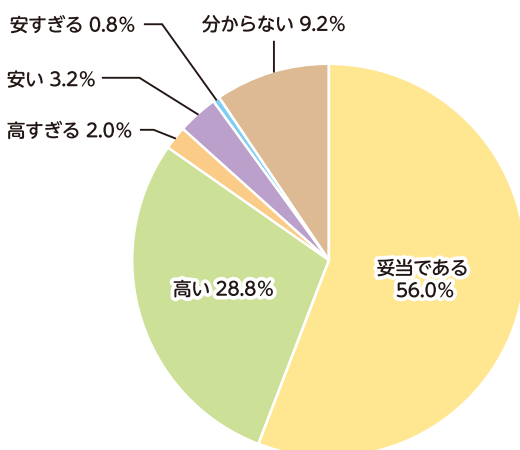

(4) 今後、水道事業が力を入れていくべきことについて(複数回答)

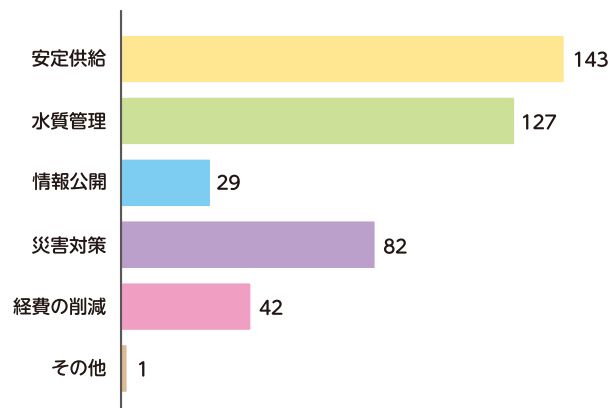

水道水にはなぜ塩素(カルキ)がはいっている?

水道水に塩素が含まれているのは、消毒のためです。

水道法では、安全性の観点から、蛇口から出る水道水中の残留塩素を0.1mg/L以上保持するように定められています。また、水質管理項目では、味やにおいの観点から1mg/L以下という目標値も設けられているため、江南市では0.3～0.4mg/Lで送水しています。

水道水に含まれる残留塩素の量はごくわずかで、摂取しても人体への悪影響はなく、そのまま飲んでも健康への影響はありません。

冷蔵庫や氷で20℃以下に冷やすことで塩素のにおいがあまり気にならなくなり、よりおいしく飲むことができます。

江南市総合防災訓練に参加しました

令和4年11月6日に蘇南公園多目的グラウンドで行われた江南市総合防災訓練に参加しました。

この訓練は、南海トラフ地震の発生により江南市で震度6弱を観測し、人的被害や家屋の倒壊、火災の発生、ライフラインに被害が起きたという想定で実施されました。

水道の訓練は、江南市水道工事店協同組合による水道管の漏水修理及び仮設給水栓の設置を行う水道施設応急復旧訓練、水道課の給水車を使用した給水訓練を行いました。

当日は新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、規模を縮小して行われましたが、実践さながらの訓練を行い、参加者の方々にも訓練を見学するだけでなく、体験していただくことで、防災意識の向上に努めることができました。

令和4年度訓練の様子



適格請求書保存方式(インボイス制度)への対応について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除制度においてインボイス制度が導入されることに伴い、令和5年4月1日以降に江南市が発行する水道使用水量等のお知らせ(検針票)や納入通知書等をインボイス制度に対応した様式に変更します。(登録事業者番号・消費税率を追加)

なお、インボイス制度は、消費税の申告義務がない一般家庭で水道を利用されている皆さまには、直接関係するものではありません。

凍結にご注意!



外気温がマイナス3℃以下になるような厳しい冷え込みの場合、水道管や水道メーター内の水が凍ったり、水道管が破裂したりすることがあります。

もし破損してしまうと、修理費が高くなることになります。

露出している蛇口や水道管に、タオルや毛布を巻いて防寒して対策しましょう。(巻きつけたタオルなどが濡れると、効果がなくなります。)



お問い合わせは、水道課(江南市水道お客さまセンター) ☎(0587)53-3511 まで